




Einbausituation der Abluftanlage

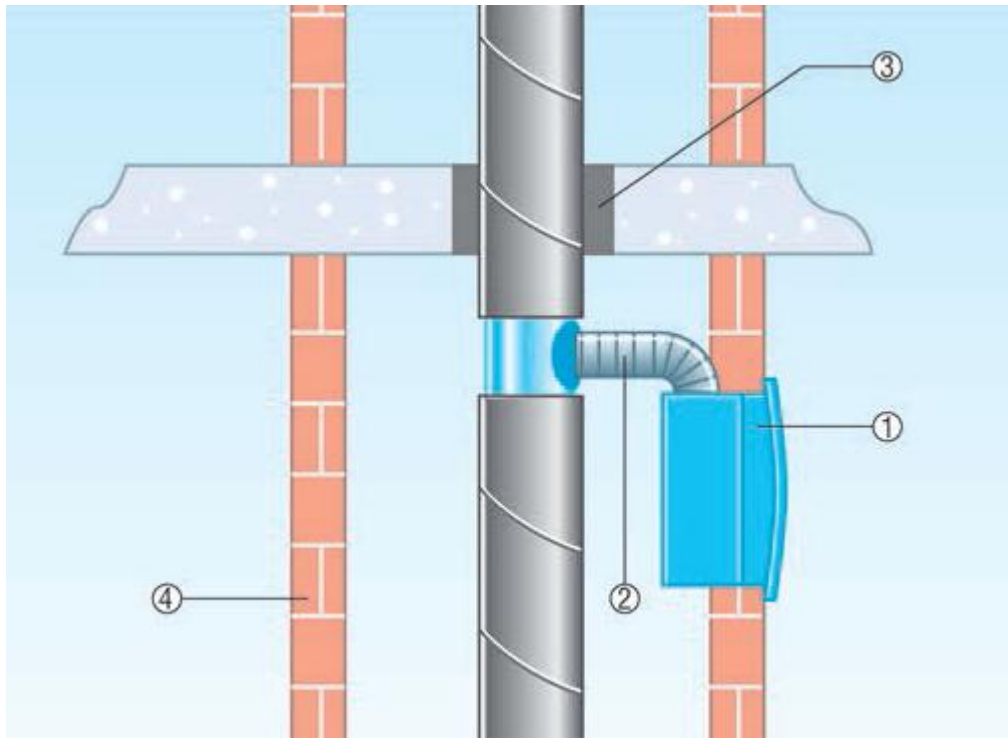

1 Unterputzgehäuse ER-UPB mit Metall-Absperrvorrichtung und Brandschutzummantelung

2 Stahl-Flexrohr SFR

3 Deckenverguss, mindestens 100 mm stark

4 Klassifizierte Schachtwand F30-F90

Funktionsbeschreibung

- Die Absperrvorrichtungen der MAICO-Ventilatoren schließen sich im Brandfall automatisch.
- Die feuerfesten Gehäuse sind in die Wand des feuerfesten Installationsschachtes montiert. Sie verhindern das Ausbreiten von Feuer und Rauch.

Abb.: Brandschutzgehäuse ER-UPB



Abb.: Ventilatoreinsatz ER

