




Holzträger und -stützen mit Bekleidungen

aus Gipsplatten A2


Die Träger und Stützen sind vollständig zu bekleiden. Bei zweilagiger Bekleidung sind die Stöße zu versetzen. Im übrigen gilt für die Befestigung sowie für die Verspachtelung der Fugen die DIN 18181. Weitere Angaben zur Ausführung sind DIN 4102-4 Ausgabe 03.94 Abschnitt 5.5.3 und 5.6.3 bzw. DIN 4102-22 Ausgabe 11.04 Abschnitt 5.5.3 zu entnehmen.

Holzträgerbekleidung

■ geschraubt

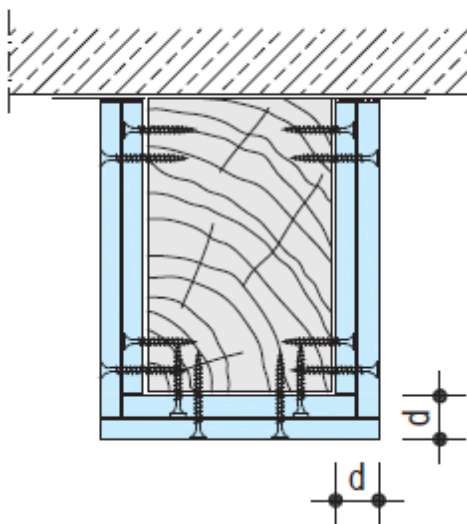

■ geklammert

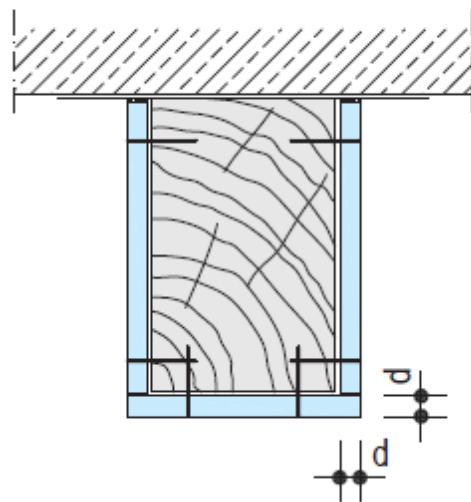

Feuerwiderstandsklasse	Mind. Beplankung -d- Knauf Feuerschutzplatte mm
F30	12,5
F60	2x 12,5

Auszug aus DIN 4102 Teil 4, Abschnitt 5.5, Tabelle 84:

Bekleidete Balken, Stützen und Zugglieder aus Voll- oder Brettschichtholz



PROFESSION

**Brandschutz in Gebäuden:
Planung von Brandabschnitten**